




**TRILUX**

- (de) **Montageanleitung**
- (en) **Mounting instructions**
- (fr) **Instructions de montage**
- (it) **Istruzioni di montaggio**
- (es) **Instrucciones de montaje**
- (nl) **Montagehandleiding**
- (pl) **Instrukcja montażu**

# Valineo...OTA19...

10166443 / III 18

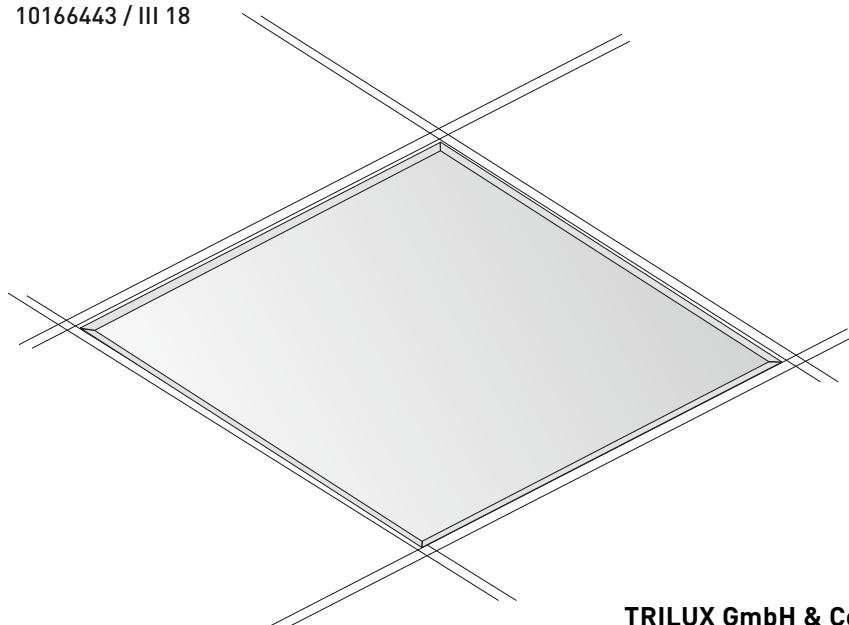

**TRILUX GmbH & Co. KG**  
Heidestraße  
D-59759 Arnsberg  
📞 +49 (0) 29 32.301-0  
✉️ info@trilux.de  
www.trilux.com

(de) Bewahren Sie diese Anleitung auf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontage.

Wichtige Informationen zur Energieeffizienz von TRILUX-Leuchten sowie zur Leuchtenwartung und -entsorgung finden Sie im Internet:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)

(en) Keep these instructions for future maintenance work or disassembly. For important information on the energy efficiency of TRILUX luminaires and on maintaining and disposing of luminaires, go to this Internet site:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)

(fr) Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour le démontage ou pour les travaux de maintenance ultérieurs.  
Vous avez la possibilité de consulter des informations importantes concernant l'efficacité énergétique des luminaires TRILUX ainsi que l'entretien et l'élimination des luminaires sur le site Internet :  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)

(it) Conservare le presenti istruzioni per futuri lavori di manutenzione o smontaggio. Per informazioni importanti sull'efficienza energetica degli apparecchi TRILUX e sulla manutenzione e smaltimento di apparecchi si rimanda a:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)

(es) Conserve estas instrucciones por si tiene que llevar a cabo trabajos de mantenimiento o desmontaje más adelante.  
En [www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245) encontrará información sobre la eficiencia energética de las luminarias de TRILUX y sobre su mantenimiento y eliminación.

(nl) Bewaar deze handleiding voor toekomstige onderhoudswerkzaamheden of voor latere demontage.  
Belangrijke informatie over de energie-efficiëntie van TRILUX-armaturen evenals informatie over onderhoud en afvoer van armaturen vindt u terug op het internet:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)

(pl) Instrukcję należy przechowywać na potrzeby przyszłych prac konserwacyjnych lub demontażu.  
Ważne informacje dotyczące wydajności energetycznej opraw TRILUX oraz ich konserwacji i utylizacji znaleźć można w internecie pod adresem:  
[www.trilux.com/eg245](http://www.trilux.com/eg245)



## **SICHERHEITSHINWEISE**

Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, das hierfür ausgebildet und befugt ist.

- Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung an der Leuchte.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden.

### **VORSICHT – Gefahr eines elektrischen Schlages!**

- Bei Störungen oder Ausfall des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an TRILUX.
- Öffnen oder schließen Sie nicht die interne Verbindung bei anliegender Spannung. **Gefahr eines technischen Defekts!**
- LED-Modul **Risikogruppe 0**
- Die Stromversorgung der Helligkeitssteuerung muss, sofern vorhanden, SELV-Anforderungen genügen.
- Die Leuchte darf nur mit unbeschädigter Anschlussleitung betrieben werden. Falls die Anschlussleitung beschädigt wird, ist diese vor dem weiteren Betrieb durch eine Elektrofachkraft auszutauschen.

### **Wichtige Hinweise zu elektronischen Betriebsgeräten (EVG)**

- Eine Neutralleiterunterbrechung im Drehstromkreis führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage. Neutralleiter-Trennklemme deshalb nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur  $t_a$  der Leuchte darf nicht überschritten werden. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühhausfall.
- Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1...10 V, DALI etc.) 230 V netzspannungsfest (Basisisolierung) auslegen.

## **SAFETY NOTES**

The electrical connection may be set up by suitably trained and qualified, authorised personnel only.

- Never work when voltage is present on the luminaire.
- The light source of this luminaire must not be exchanged or replaced by the user.

### **CAUTION – danger of electric shock!**

- No-user replaceable light sources. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- In case of malfunctions or failure of the LED module, please contact TRILUX.
- Do not open or close the internal connection with voltage applied.

### **Danger of technical defect.**

- LED module **risk group 0**
- Power supply for brightness control if available must comply with SELV requirements.
- The luminaire may only be operated with an undamaged power cable. If the power cable is damaged, it must be replaced by an electrician before operation is continued.



## **Important information about electronic control gear (ECG)**

- Interference to the neutral conductor in a three-phase circuit results in overvoltage damage in the lighting installation. Only open the neutral conductor-disconnect terminal when disconnected from power supply and close prior to switching on again.
- The maximum permissible ambient temperature  $t_a$  of the luminaire may not be exceeded. Exceeding this temperature reduces the service life and, in extreme cases, early failure may occur.
- Use connection cables for control inputs of dimmable ECG (1...10 V, DALI, etc.) 230 V rated for mains voltage (basic protection).



## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Le raccordement électrique ne peut être effectué que par un personnel compétent, dûment formé et autorisé à effectuer de telles opérations.

- Ne travaillez jamais sur un luminaire sous tension.
  - L'utilisateur n'est pas autorisé à échanger ou à remplacer la source de lumière de ce luminaire.
- ATTENTION : danger d'électrocution !**
- Seul le fabricant ou, soit un technicien de service mandaté par ce dernier, soit une personne ayant une qualification équivalente pourra se charger de remplacer la source de lumière de ce luminaire.
  - En cas de perturbations ou défaillances du module LED, veuillez vous adresser à TRILUX.
  - N'ouvrez ou ne fermez jamais un raccordement interne encore sous tension.

### **Risque d'une défaillance technique !**

- Module LED, **groupe de risques 0**
- L'alimentation du réglage de la luminosité (si existant) doit satisfaire aux exigences d'une très basse tension de sécurité (SELV).
- Le luminaire doit être uniquement utilisé avec un câble de raccordement en bon état. Si le câble de raccordement est endommagé, il doit être remplacé par un électricien avant toute réutilisation du luminaire.

## **Remarques importantes concernant les ballasts électriques (EVG)**

- Une interruption du conducteur neutre dans le circuit de courant triphasé entraîne des dommages de surtension dans le système d'éclairage. Donc, ouvrir la borne de coupure du conducteur neutre lorsque l'installation est hors tension et la fermer avant la remise sous tension.
- Ne pas dépasser la température ambiante maximale admissible  $t_a$  pour les luminaires. Un dépassement réduit leur durée de vie et peut, au pire, entraîner une défaillance prématurée.
- Dimensionner les câbles d'alimentation pour les entrées de commande de ballasts électriques dimmables (1...10 V, DALI etc.) de manière qu'ils supportent une tension de secteur de 230 V (isolation de base).

## ① AVVERTENZE DI SICUREZZA

L'allacciamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale esperto, addestrato e autorizzato allo scopo.

- Non eseguire mai i lavori sull'apparecchio se questo è sotto tensione.
- All'utente non è consentito sostituire la sorgente luminosa di questo apparecchio.

### ATTENZIONE: pericolo di scarica elettrica!

- La sostituzione della sorgente luminosa di questo apparecchio è consentita solo al produttore o a un tecnico di assistenza incaricato dallo stesso oppure da una persona in possesso di qualifica paragonabile.
- In caso di disturbi o di guasto del modulo LED rivolgersi a TRILUX.
- A tensione applicata, non aprire né chiudere il collegamento interno.

### Pericolo di difetto tecnico!

#### Modulo LED: gruppo di rischio 0

- L'alimentazione elettrica del sistema di regolazione della luminosità, nel caso che sia disponibile, deve soddisfare i requisiti SELV.
- L'apparecchio deve essere impiegato esclusivamente con un cavo di allacciamento non danneggiato. In caso di danneggiamento del cavo di allacciamento, farlo sostituire da un elettricista prima di tornare ad impiegare l'apparecchio.

## Indicazioni importanti per reattori elettronici (EVG)

- Un'interruzione del conduttore neutro nel circuito di corrente trifase provoca danni da sovrattensione nel sistema di illuminazione. Aprire perciò il morsetto di separazione solo in assenza di tensione e chiuderlo prima di inserirla di nuovo.
- È vietato superare la temperatura ambiente  $t_a$  massima ammessa per l'apparecchio. Una temperatura superiore riduce la sua durata utile e in caso estremo vi è pericolo di guasto precoce.
- Posare le linee di collegamento per gli ingressi di comando di EVG dimmerabili (1...10 V, DALI ecc.) da 230 V garantendo rigidità dielettrica (isolamento di base).

## ⑤ INDICACIONES DE SEGURIDAD

La conexión eléctrica debe ser realizada por personal especializado, cualificado y autorizado para ello.

- No trabaje nunca con la luminaria conectada a la tensión.
- El usuario no debe cambiar o sustituir la bombilla de esta luminaria.

### ATENCIÓN – ¡Peligro de choque eléctrico!

- La fuente de luz de esta luminaria debe ser sustituida por el fabricante, por un técnico de servicio encargado por él o por una persona de cualificación similar.
- En caso de un fallo técnico o de una avería del módulo LED, póngase en contacto con TRILUX.
- No establecer o interrumpir la conexión interna estando conectada la alimentación eléctrica. ¡Existe riesgo de un defecto técnico!
- Módulo LED **grupo de riesgo 0**



- La alimentación eléctrica del mando de luminosidad, si existe, debe cumplir con los requisitos SELV.

- La luminaria solamente debe utilizarse sólo con una línea de conexión que no presente daños. En caso de que la línea de conexión esté defectuosa, deberá ser sustituida por un electricista autorizado antes de ponerse de nuevo en funcionamiento.

## Advertencias importantes referentes a los balastos electrónicos (EVG)

- La interrupción del conductor neutro en el circuito de corriente trifásica provoca daños por sobretensión en la instalación de iluminación. Por consiguiente, el borne desconectador del conductor neutro solamente debe abrirse cuando no lleve tensión y debe cerrarse antes de encender de nuevo la luminaria.
- La temperatura máxima admisible  $t_a$  de la luminaria no debe ser superada. Una temperatura ambiente más alta provoca una reducción de la vida útil y, en caso extremo, puede producirse un fallo prematuro.
- Los cables de alimentación de los balastos electrónicos regulables para las entradas de control (1...10 V, DALI, etc.) 230 V deben llevar un diseño para una tensión de red constante (aislamiento básico).

## ④ VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel dat hiertoe opgeleid en bevoegd is.

- Voer nooit werkzaamheden uit aan een armatuur die onder spanning staat.
- De lichtbron van deze armatuur mag niet door de gebruiker veranderd of vervangen worden.

### VOORZICHTIG! Gevaar voor een elektrische schok!

- De lichtbron van deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant gemachtigd servicetechnicus of een persoon met vergelijkbare kwalificaties.
- Gelieve bij storingen of uitval van de ledmodule contact op te nemen met TRILUX.
- Open of sluit de interne verbinding niet terwijl de spanning ingeschakeld is.  
**Dit kan leiden tot een technisch defect.**
- Ledmodule **risicotklasse 0**
- De voeding van de eventuele lichtsterkteregeling moet voldoen aan de eisen van SELV.
- De armatuur mag uitsluitend met een onbeschadigde aansluitkabel worden gebruikt. Als de aansluitkabel beschadigd wordt, dient deze vóór verder gebruik door een elektricien te worden vervangen.

## Belangrijke instructies voor elektronische voorschakelapparaten (EVSA's)

- Een onderbreking van de nulleider in de draaistroomkring veroorzaakt schade door overspanning in de verlichtingsinstallatie.





De nuklem mag daarom alleen worden geopend als de installatie spanningsvrij is en moet weer worden gesloten alvorens de spanning weer wordt ingeschakeld.

- De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur ( $t_a$ ) van de armatuur mag niet worden overschreden. Overschrijding van de temperatuur heeft een kortere levensduur van de armatuur tot gevolg en leidt in extreme gevallen zelfs tot een vervroegde uitval.
- De aansluiteleidingen voor stuuringangen van dimbare EVSA's (1...10 V, DALI enz.) moeten 230V-netspanningsvast zijn (basisisolatie).

#### **(pl) WSKAŻOWKI BEZPIECZEŃSTWA**

**Podłączenie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany, przeszkolony i upoważniony personel.**


- Nigdy nie pracować przy oprawie pod napięciem.
- Źródło światła tej oprawy nie może być wymieniane ani zastępowane przez użytkownika. **OSTROŻNIE – Ryzyko porażenia prądem!**
- Do wymiany źródła światła tej oprawy uprawniony jest wyłącznie producent lub upoważniony przez niego technik serwisowy albo inna porównywalnie wykwalifikowana osoba.
- W przypadku usterek lub awarii modułu LED prosimy o kontakt z firmą TRILUX.
- Nie rozwierać ani nie zwierać wewnętrznego połączenia pod napięciem.

#### **Ryzyko usterki technicznej!**

- Moduł LED z **grupy ryzyka 0**
- Zasilacz ew. układu sterowania jasnością musi spełniać wymogi SELV.
- Oprawa może być użytkowana tylko z nieuszkodzonym przewodem podłączeniowym. Jeżeli przewód podłączeniowy jest uszkodzony, należy przed dalszym użytkowaniem zlecić jego wymianę wykwalifikowanemu elektrykowi.

#### **Ważne wskazówki dotyczące stateczników elektronicznych**

- Przerwanie przewodu zerowego w obwodzie trójfazowym prowadzi do uszkodzenia instalacji oświetleniowej na skutek przepięcia. Dlatego zacisk rozłączny przewodu zerowego należy rozwierać tylko po odłączeniu od zasilania i zewrzeć go ponownie przed ponownym włączeniem.
- Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia ta oprawy. Przegrzanie skraca trwałość urządzenia, a w ekstremalnych przypadkach grozi przedwczesną awarią.
- Przewody podłączeniowe wejść sterujących ściemniaczy stateczników elektronicznych (1...10 V, DALI itp.) muszą być dopuszczone do pracy pod napięciem 230 V (izolacja podstawowa).

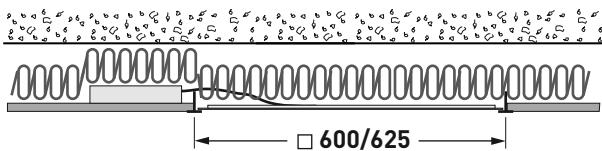

#### **(de) BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

- Die Leuchte **Valineo...OTA19...** ist für Innenräume mit einer Umgebungstemperatur von  $t_a$  25 °C bestimmt.
- Die Leuchte **Valineo...OTA19...** ist für Netzweiterleitung geeignet.

#### **(en) INTENDED USE**

- The **Valineo...OTA19....** luminaire is intended for indoor rooms at an ambient temperature of  $t_a$  25 °C.
- The Siella **Valineo...OTA19...** luminaire is suitable for mains through-wiring.

#### **(fr) UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU**

- Le luminaire **Valineo...OTA19...** est conçu pour le montage en intérieur à une température de  $t_a$  25 °C.
- Le luminaire **Valineo...OTA19...**équipé pour repiquage.

#### **(it) UTILIZZO CONFORME A DESTINAZIONE**

- L'apparecchio **Valineo...OTA19...** è destinato all'impiego in locali interni con temperatura ambiente  $t_a$  di 25 °C.
- L'apparecchio **Valineo...OTA19...** è adatto all'instradamento di rete.

#### **(es) USO PREVISTO**

- La luminaria **Valineo...OTA19...** es apta para interiores con una temperatura ambiente  $t_a$  de 25 °C.
- La luminaria **Valineo...OTA19...** es apta para cableado suplementario.




#### **(nl) DOELMATIG GEBRUIK**

- De armatuur **Valineo...OTA19...** is bedoeld voor binnenuimten met een omgevingstemperatuur van  $t_a$  25 °C.
- De armatuur **Valineo...OTA19...** is geschikt voor doorverbinding.




#### **(pl) ZASTOSOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM**

- Oprawa **Valineo...OTA19...** przeznaczona jest do pomieszczeń o temperaturze otoczenia  $t_a$  25 °C.
- Oprawa **Valineo...OTA19...** nadaje się do zasilania przelotowego.


Typ	$\approx$ kg
Valineo M73 OTA19... ET	3,1
Valineo M73 OTA19... ETDD	3,1
Valineo M73 OTA19... ET TWW	3,3
Valineo M73 OTA19... ETDD TWW	3,3

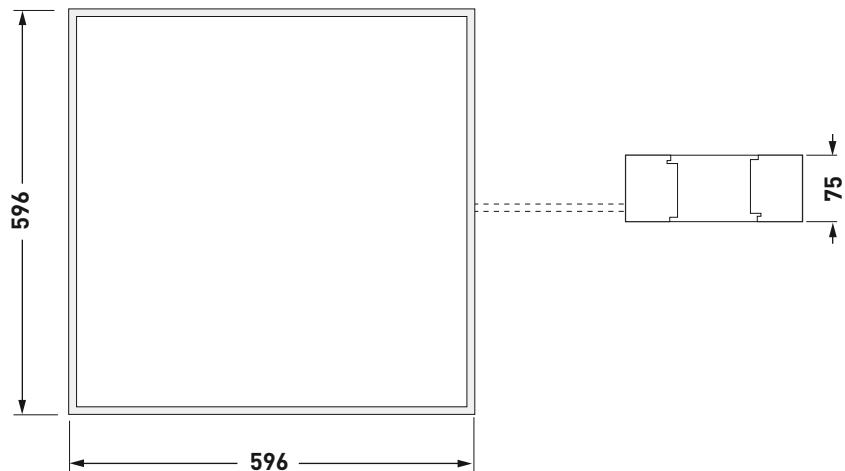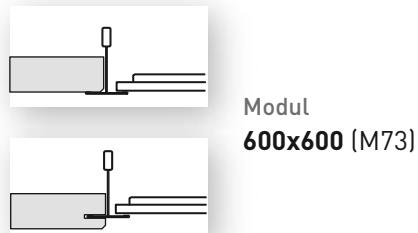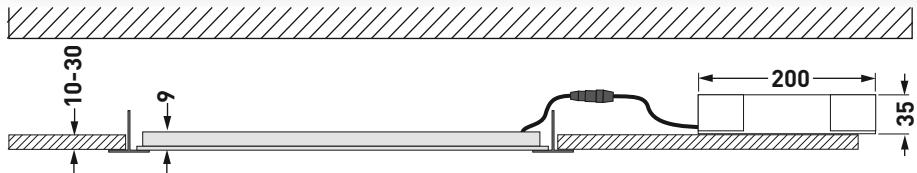


Typ	$\approx$ kg
Valineo M84 OTA19... ET	3,3
Valineo M84 OTA19... ETDD	3,3

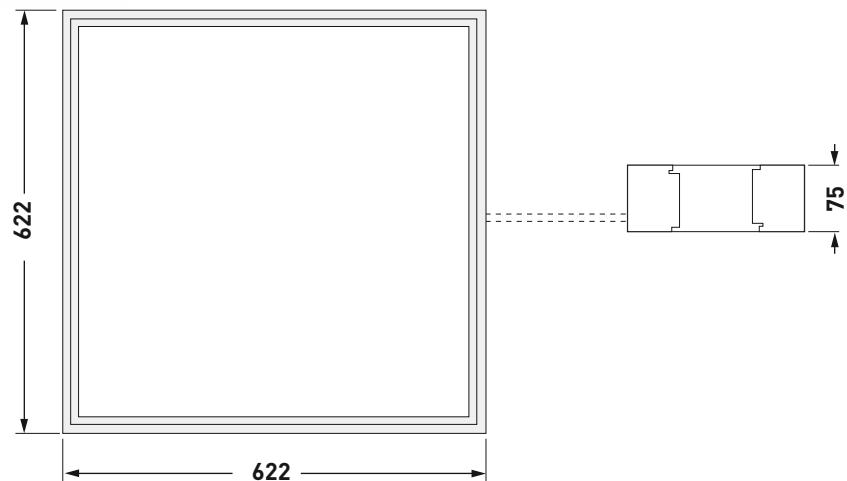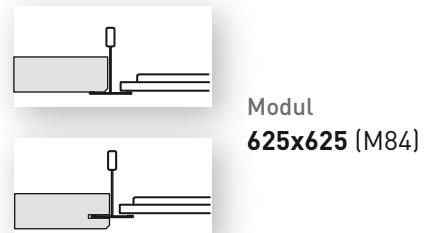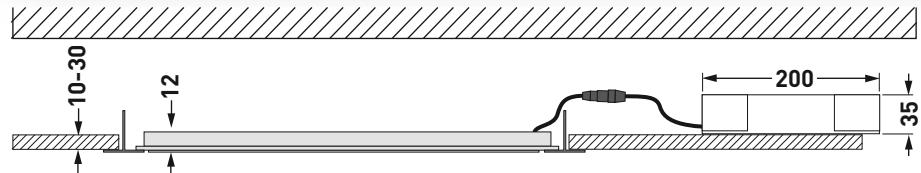






Ⓛ Elektrischer Anschluss  
 Ⓜ Electrical connection  
 Ⓝ Raccordement électrique  
 Ⓞ Allacciamento elettrico  
 Ⓟ Conexión eléctrica  
 Ⓠ Elektrische aansluiting  
 Ⓡ Podłączenie elektryczne

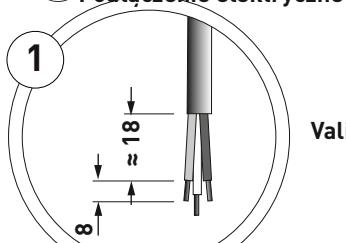

Valineo ...ET

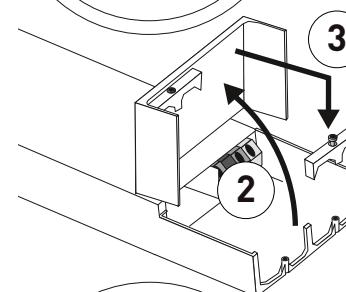


Valineo...ETDD

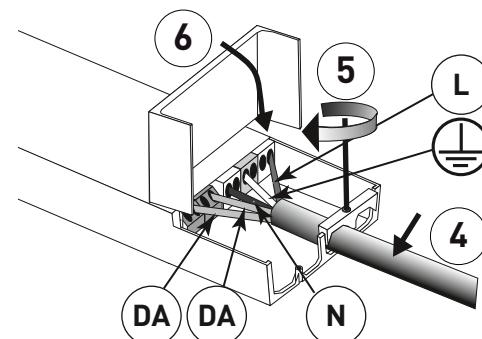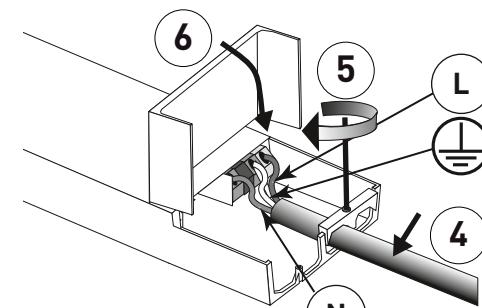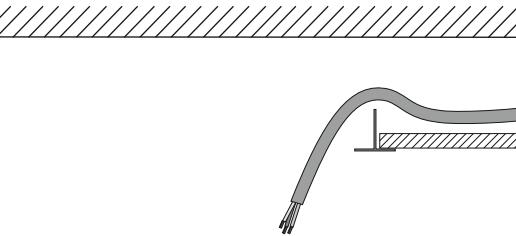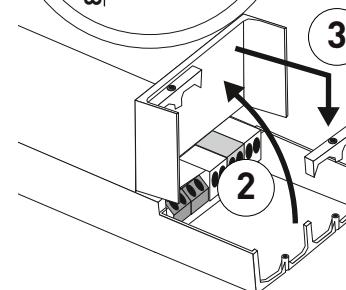


## Valineo ... ET TWW Valineo ... ETDD TWW



Ⓛ bauseits (Wieland gesis®)  
 Ⓜ to be supplied on-site (Wieland gesis®)  
 Ⓝ à fournir par l'installateur (Wieland gesis®)  
 Ⓞ a carico del cliente (Wieland gesis®)  
 Ⓟ a cargo del cliente (Wieland gesis®)  
 Ⓠ op de plaats van constructie (Wieland gesis®)  
 Ⓡ zapewnia inwestor (Wieland gesis®)




Valineo... ET TWW



Valineo... ETDD TWW



(de) Montage  
(en) Mounting  
(fr) Montage  
(it) Montaggio  
(es) Montaje  
(nl) Montage  
(pl) Montaż

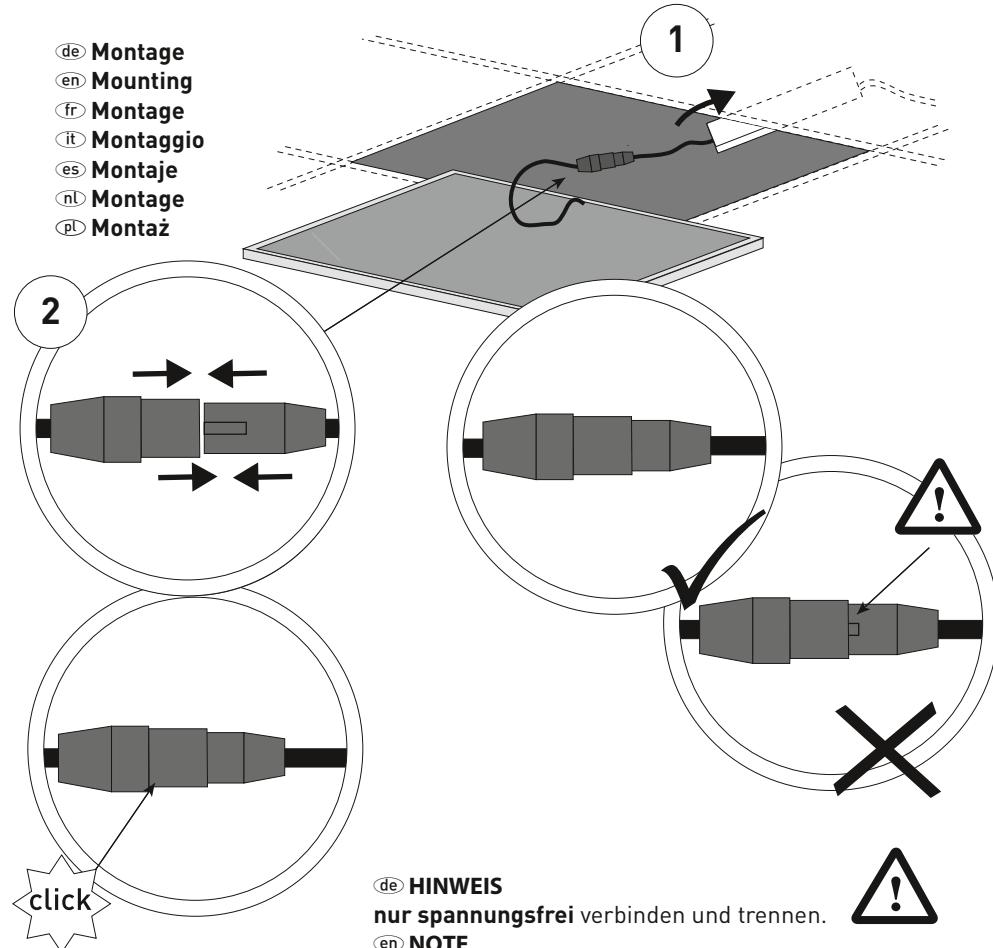

(de) HINWEIS

**nur spannungsfrei** verbinden und trennen.

(en) NOTE

Only connect and disconnect with **power switched off**.

(fr) REMARQUE

Raccordement et coupure uniquement après **mise hors tension**.

(it) AVVISO

Collegamento e scollegamento **solo in assenza di tensione**.

(es) AVISO


Conectar y desconectar **sólo en estado libre** de tensión.

(nl) OPMERKING

Verbinding alleen **spanningsvrij** tot stand brengen en onderbreken.

(pl) WSKAŻÓWKA

Podłączanie i odłączanie tylko po odłączeniu napięcia.

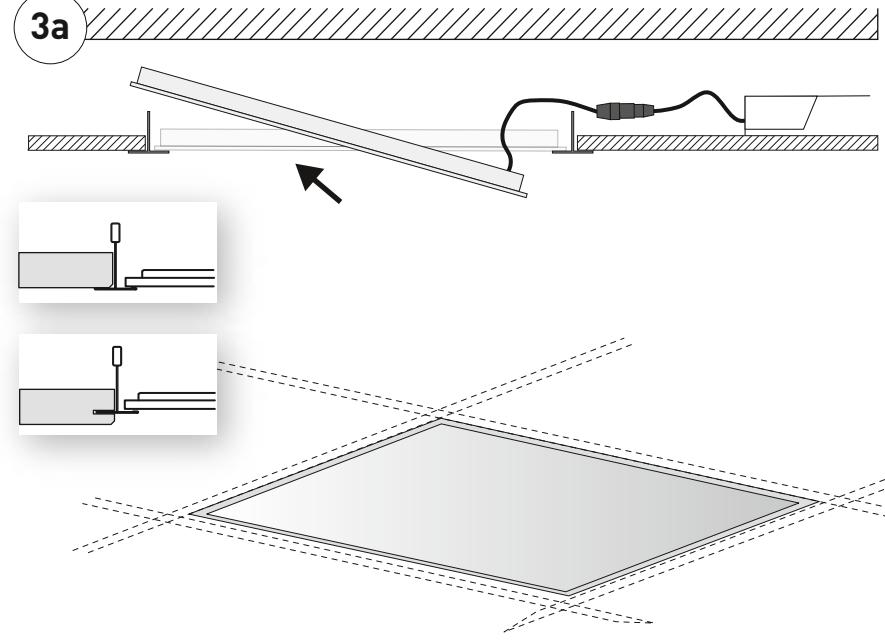

(de) Reinigen Sie die Kunststoffteile mit leichter Seifenlösung, anschließend mit einem Antistatikum\* behandeln.

(en) Clean the plastic parts with light soapy solution, then treat with static inhibitor\*.

(fr) Nettoyez les pièces en plastique avec une solution légèrement savonneuse, puis traitez-le avec un produit antistatique\*.

(it) Pulire le parti in plastica con una leggera soluzione di sapone, poi trattare con un antistatico\*.


(es) Utilice una solución jabonosa poco concentrada para limpiar las partes de plástico y, a continuación, trátelos con un antiestático\*.

(nl) Reinig de kunststof delen met mild zeepwater en behandel ze vervolgens met een antistatisch middel\*.

(pl) Elementy z tworzywa sztucznego czyścić słabym roztworem mydła, a następnie zastosować środek antystatyczny\*.



\* z.B., e.g., p.ex., ad es., por ej., bijv., np.

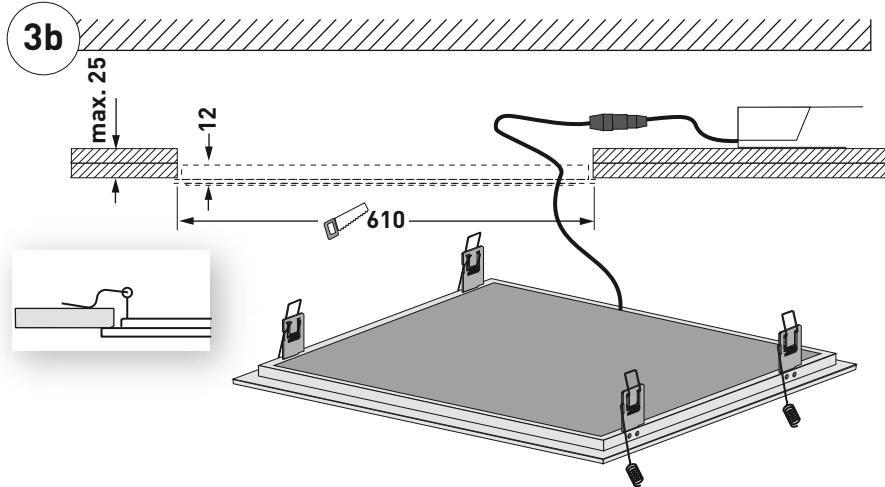

(de) Zubehör  
(en) Accessories  
(fr) Accessoires  
(it) Accessori  
(es) Accesorios  
(nl) Toebehoren  
(pl) Akcesoria

Typ  
**Valineo ZBB/1**

+ **Valineo M84 OTA19...**

- (de) Beachten Sie die Hinweise und Montageschritte der Montageanleitung **Valineo ZBB (10166445)**.
- (en) Please observe the notes and mounting steps described in the mounting instructions **Valineo ZBB (10166445)**.
- (fr) Veuillez respecter les indications et les étapes de montage figurant dans les instructions de montage **Valineo ZBB (10166445)**.
- (it) Osservare le indicazioni e fasi di montaggio delle istruzioni di montaggio **Valineo ZBB (10166445)**.
- (es) Tenga en cuenta las indicaciones y los pasos indicados en las instrucciones de montaje **Valineo ZBB (10166445)**.
- (nl) De aanwijzingen en montagestappen in de montagehandleiding **Valineo ZBB (10166445)**.
- (pl) Należy przestrzegać wskazówek i czynności montażowych opisanych w instrukcji **Valineo ZBB (10166445)**.

