


Use Case „Klassenraum“

Im Use Case „Klassenraum“ sind die Leuchtengruppen „Tafel“, „Fenster“ und „Korridor (+ Mitte)“ angelegt. Zudem gibt es zwei Sensoren, die für die tageslichtabhängige Lichtregelung sowie die Anwesenheitserfassung je Gruppe zuständig sind.

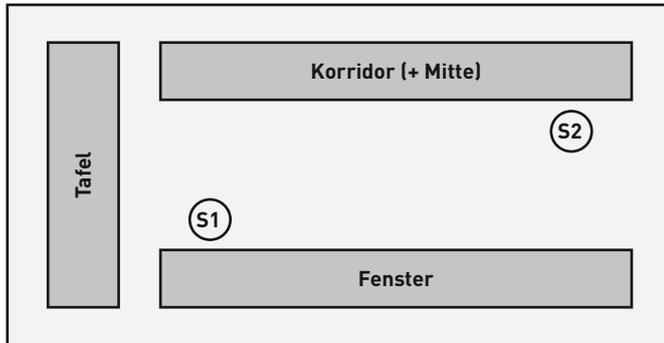


Voreinstellung der Leuchtengruppen	
Leuchtengruppe	Funktion
Tafel	<ul style="list-style-type: none"> Anwesenheitserfassung
Fenster	<ul style="list-style-type: none"> Anwesenheitserfassung Tageslichtabhängige Regelung
Korridor (+ Mitte)	<ul style="list-style-type: none"> Anwesenheitserfassung Tageslichtabhängige Regelung

Voreinstellungen der Szenen	
Szene	Funktion
Automatik	<ul style="list-style-type: none"> 10 Minuten Abschaltzeit, Halbautomatikbetrieb für alle Gruppen Individuelle Tageslichtabhängige Regelung für die Gruppen Fenster (S1) und Korridor (S2)
Projektion	<ul style="list-style-type: none"> Konstante Dimmlevel für folgende Gruppen: <ul style="list-style-type: none"> Tafel 0% Fenster 20% Korridor 20% 5 Minuten Abschaltzeit
Service	<ul style="list-style-type: none"> Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 100% 10 Minuten Abschaltzeit
Nachtlicht	<ul style="list-style-type: none"> Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 20% keine automatische Abschaltung
Aus	<ul style="list-style-type: none"> Alle Gruppen aus

Use Case „Einzelsporthalle“

Im Use Case „Einzelsporthalle“ ist die Leuchtengruppe „Halle“ angelegt. Zudem gibt es einen Sensor (S1), der für die tageslichtabhängige Lichtregelung zuständig ist und einen Sensor (S2) nur für Anwesenheitserfassung.

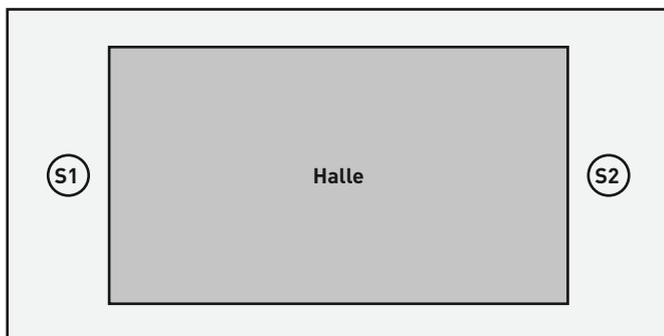

Voreinstellung der Leuchtengruppen	
Leuchtengruppe	Funktion
Halle	<ul style="list-style-type: none"> Anwesenheitserfassung, Tageslichtabhängige Regelung

Voreinstellungen der Szenen	
Szene	Funktion
Automatik Standard	<ul style="list-style-type: none"> 15 Minuten Abschaltzeit, Vollautomatikbetrieb Tageslichtabhängige Regelung aktiv mit 85% der Anlagenleistung
Automatik Hell	<ul style="list-style-type: none"> 15 Minuten Abschaltzeit, Vollautomatikbetrieb Tageslichtabhängige Regelung aktiv mit 100% der Anlagenleistung
Service	<ul style="list-style-type: none"> Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 100% 10 Minuten Abschaltzeit
Nachtlicht	<ul style="list-style-type: none"> Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 20% keine automatische Abschaltung
Aus	<ul style="list-style-type: none"> Alle Gruppen aus