


## Use Case „Kleines Büro“

Im Use Case „Kleines Büro“ sind die Leuchtengruppen „Arbeit“, „Besprechung“ und „Zusatz“ angelegt. Zudem gibt es einen Sensor, der für die tageslichtabhängige Lichtregelung sowie die Anwesenheitserfassung zuständig ist.

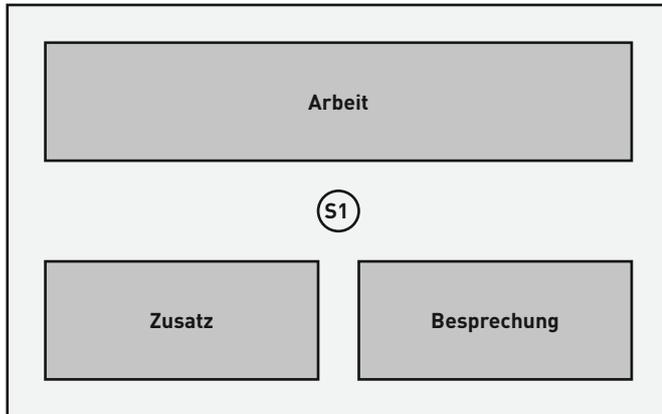


Voreinstellung der Leuchtengruppen	
Leuchtengruppe	Funktion
<b>Arbeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwesenheitserfassung</li> <li>Tageslichtabhängige Regelung</li> </ul>
<b>Besprechung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwesenheitserfassung</li> </ul>
<b>Zusatz</b> z. B. für akzentuierende Beleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwesenheitserfassung</li> </ul>

Voreinstellungen der Szenen	
Szene	Funktion
Automatik	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Minuten Abschaltzeit</li> <li>Vollautomatikbetrieb für die Gruppe Arbeit</li> <li>Tageslichtabhängige Regelung aktiv</li> </ul>
Besprechung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeit 50%</li> <li>Besprechung 100%</li> <li>Zusatz 20%</li> </ul> </li> <li>10 Minuten Abschaltzeit</li> </ul>
Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 100%</li> <li>10 Minuten Abschaltzeit</li> </ul>
Nachtlicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 20%</li> <li>keine automatische Abschaltung</li> </ul>
Aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Gruppen aus</li> </ul>

## Use Case „Großes Büro“

Im Use Case „Großes Büro“ sind die Leuchtengruppen „Arbeit 1“, „Arbeit 2“, „Arbeit 3“, „Arbeit 4“ und „Zusatz“ angelegt. Zudem gibt es vier Sensoren, die für die tageslichtabhängige Lichtregelung sowie die Anwesenheitserfassung zuständig sind. Dies geschieht je Gruppe separat.

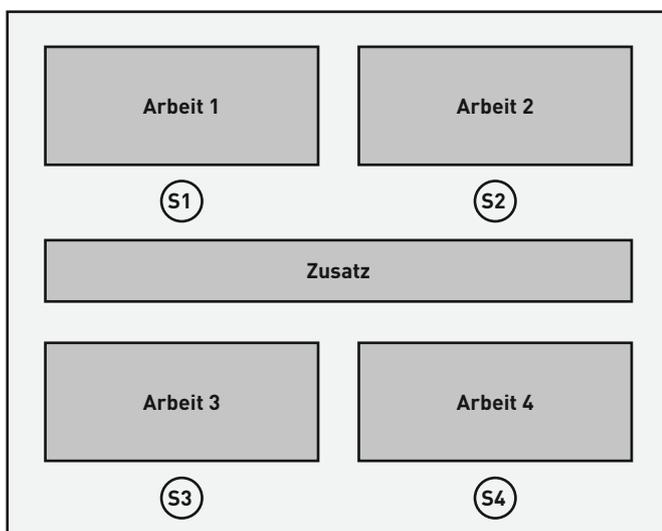


Voreinstellung der Leuchtengruppen	
Leuchtengruppe	Funktion
<b>Arbeit 1-4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwesenheitserfassung</li> <li>Tageslichtabhängige Regelung</li> </ul>
<b>Zusatz</b> z. B. für akzentuierende Beleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anwesenheitserfassung</li> </ul>

Voreinstellungen der Szenen	
Szene	Funktion
Automatik	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Minuten Abschaltzeit, Vollautomatikbetrieb</li> <li>Tageslichtabhängige Regelung aktiv über Sensoren S1-4 jeweils separat</li> </ul>
Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 100%</li> <li>10 Minuten Abschaltzeit</li> </ul>
Nachtlicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 20%</li> <li>keine automatische Abschaltung</li> </ul>
Aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Gruppen aus</li> </ul>

## Use Case „Konferenzraum“

Im Use Case „Konferenzraum“ sind die Leuchtengruppen „Besprechung“, „Präsentation“ und „Zusatz“ angelegt. Zudem gibt es einen Sensor, der für die tageslichtabhängige Lichtregelung sowie die Anwesenheitserfassung zuständig ist.

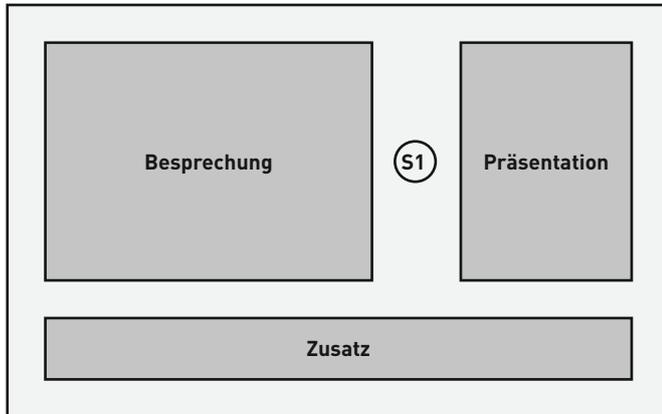

Voreinstellung der Leuchtengruppen	
Leuchtengruppe	Funktion
<b>Besprechung</b>	Anwesenheitserfassung Tageslichtabhängige Regelung
<b>Präsentation</b>	Anwesenheitserfassung Tageslichtabhängige Regelung
<b>Zusatz</b>	Anwesenheitserfassung z. B. für akzentuierende Beleuchtung

Voreinstellungen der Szenen	
Szene	Funktion
<b>Automatik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Minuten Abschaltzeit für alle Gruppen, Vollautomatikbetrieb</li> <li>• Tageslichtabhängige Regelung aktiv</li> </ul>
<b>Projektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstante Dimmlevel für folgende Gruppen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besprechung 20%</li> <li>• Zusatz 20%</li> <li>• Präsentation 0%</li> </ul> </li> <li>• 10 Minuten Abschaltzeit</li> </ul>
<b>Vortrag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstante Dimmlevel für folgende Gruppen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besprechung 50%</li> <li>• Zusatz 20%</li> <li>• Präsentation 100%</li> </ul> </li> <li>• 10 Minuten Abschaltzeit</li> </ul>
<b>Service</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 100%</li> <li>• 10 Minuten Abschaltzeit</li> </ul>
<b>Nachtlicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 20%</li> <li>• keine automatische Abschaltung</li> </ul>
<b>Aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Gruppen aus</li> </ul>