


Use Case „Fertigungshalle einfach“

Im Use Case „Fertigungshalle einfach“ sind die Leuchtengruppen „Verkehrsweg“, „Arbeit 1“, „Arbeit 2“ und „Arbeit 3“ angelegt. Zudem gibt es drei Sensoren, die für die tageslichtabhängige Lichtregelung (SA1 – 3) und drei Sensoren, die für die Anwesenheitserfassung (SV1 – 3) zuständig sind.

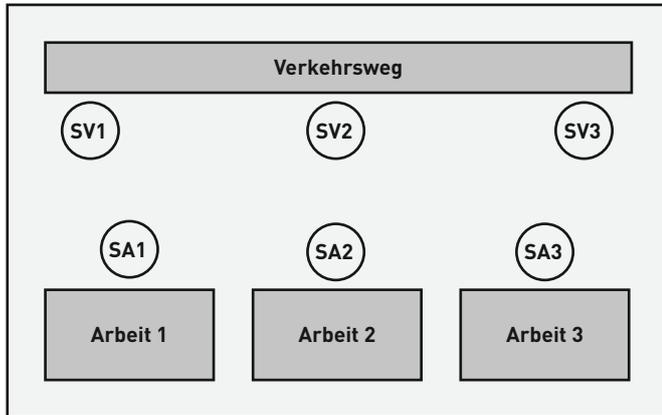


Voreinstellung der Leuchtengruppen	
Leuchtengruppe	Funktion
Verkehrsweg	<ul style="list-style-type: none"> Anwesenheitserfassung über die Sensoren SV1-3
Arbeit 1-3	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle Schaltung Tageslichtabhängige Regelung über Sensor SA1-3

Voreinstellungen der Szenen	
Szene	Funktion
Automatik	<ul style="list-style-type: none"> Tageslichtabhängige Regelung aktiv für Gruppen Arbeit 1-3 Anwesenheitserkennung für Gruppe „Verkehrsweg“, Vollautomatikbetrieb mit 10 Minuten Abschaltzeit
Service	<ul style="list-style-type: none"> Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 100% 20 Minuten Abschaltzeit
Nachtlicht	<ul style="list-style-type: none"> Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 20% keine automatische Abschaltung
Aus	<ul style="list-style-type: none"> Alle Gruppen aus

Use Case „Fertigungshalle erweitert“

Im Use Case „Fertigungshalle erweitert“ sind die Leuchtengruppen „Verkehrsweg 1“, „Verkehrsweg 2“, „Arbeit 1“, „Arbeit 2“, „Arbeit 3“, „Arbeit 4“, „Arbeit 5“ und „Arbeit 6“ angelegt. Zudem gibt es sechs Sensoren, die für die tageslichtabhängige Lichtregelung (SA1 – 6) und sechs Sensoren, die für die Anwesenheitserfassung (SV1 – 6) zuständig sind.

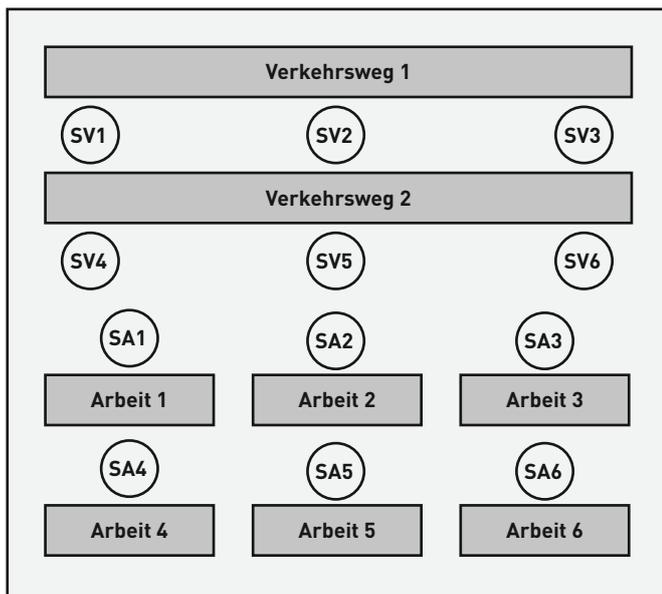

Voreinstellung der Leuchtengruppen	
Leuchtengruppe	Funktion
Verkehrsweg 1-2	<ul style="list-style-type: none"> Anwesenheitserfassung
Arbeit 1-6	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle Schaltung Tageslichtabhängige Regelung

Voreinstellungen der Szenen	
Szene	Funktion
Automatik	<ul style="list-style-type: none"> Tageslichtabhängige Regelung aktiv über Sensoren SA1-6 (je Gruppe) Anwesenheitserfassung mit 10 Min. Abschaltzeit (Sensor SV1-6), Vollautomatikbetrieb
Service	<ul style="list-style-type: none"> Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 100% 20 Minuten Abschaltzeit
Nachtlicht	<ul style="list-style-type: none"> Konstanter Dimmlevel für alle Gruppen bei 20% keine automatische Abschaltung
Aus	<ul style="list-style-type: none"> Alle Gruppen aus